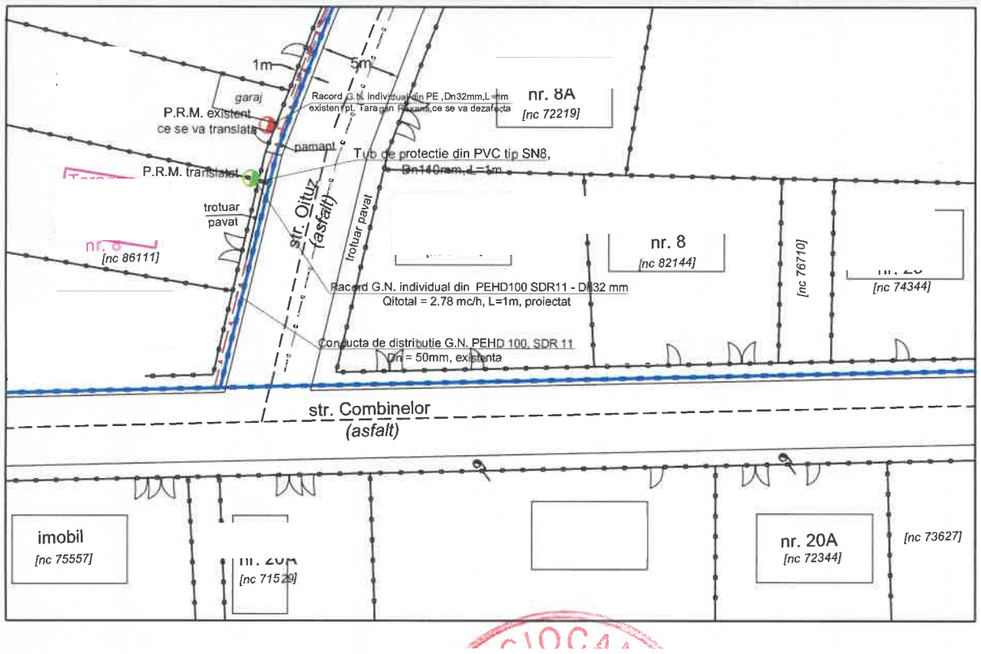


NOTA:

- **Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 4 bar.**
*Timpul de realizare **a probei de rezistență** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*
- **Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 2 bar.**
*Timpul de realizare **a probei de etanșeitate** la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, **a racordului** sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de **1 oră**);*

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NECONFORMARE
Nr. 18 din 12.01.2026
APROBAT
09. IAN. 2026

LEGENDA

- FAM.
LOC. MOARA GRECILOR, MUN. VA
- RACORD G.N. DIN PEHD, Dn23mm
PE STR. OITUZ, CARE SE VA DEZAFECTA
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PEHD Dn32mm, L=1m ,
PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. OITUZ
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø50mm, EXISTENTA
- CONDUCTA CANALIZARE,EXISTENTA
- CONDUCTA APA,EXISTENTA
- LINIE ELECTRICA SUBTERANA,EXISTENTA

Proiectant: S.C. VASL	
Proie	el
Dese	
Verifi	

numire Proiect: ECTARE RACORD G.N. MONTAT SUBTERAN PEHD, ... PE	Nr. Plansa: G1
umire Plansa: PLAN DE SITUATIE	
1/2026 P.TH. + D.D.	rev.1