



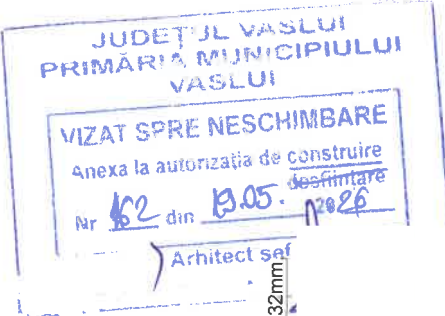

- NOTA:
- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
 - Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
 - Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

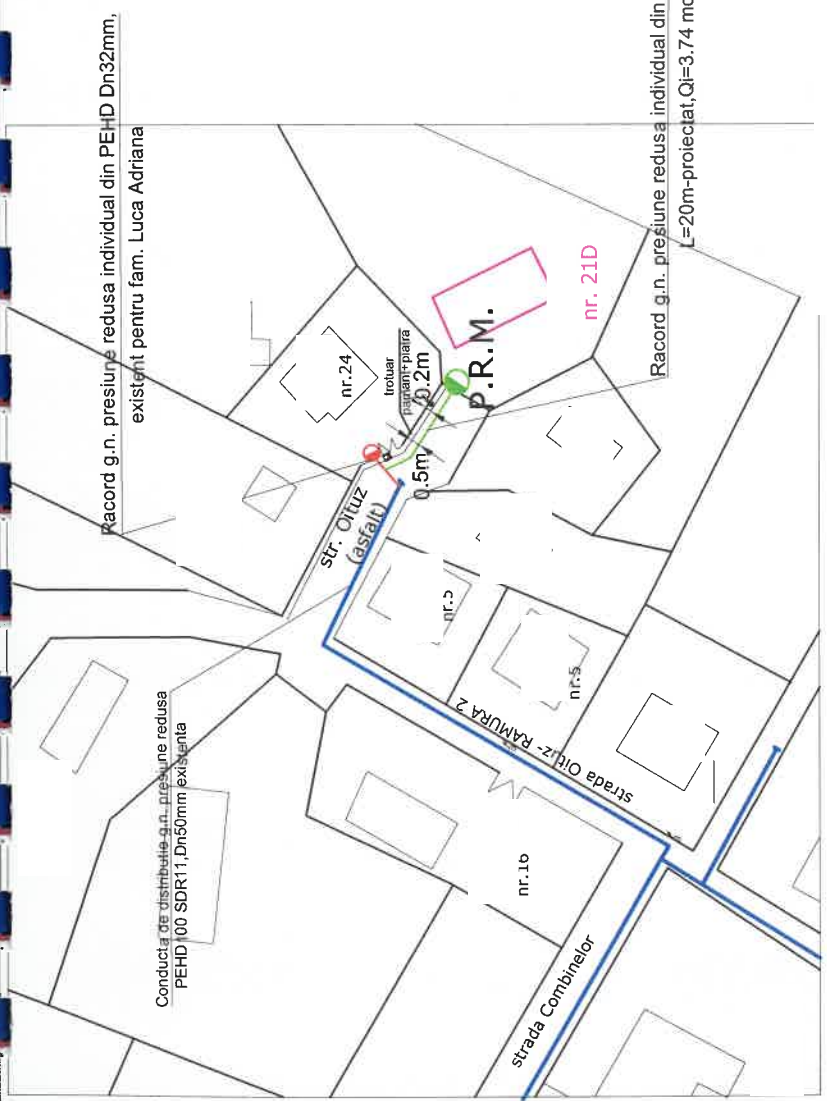

LEGENDA

- STR. OITUZ, NR. 21D
- LOC. MOARA GRECILOR, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
- P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=20m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. OITUZ;
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, EXISTENT PT. LUCA ADRIANA,
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PEØ50mm, EXISTENTA;

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI STR. OITUZ NR. 21D, LOC. MOARA GRECILOR, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Planșă:	
Desenat:	%	PLAN DE SITUATIE	
Verificat:	2026	Faza:	88/2026 P.TH. + D.D.
			rev.1