



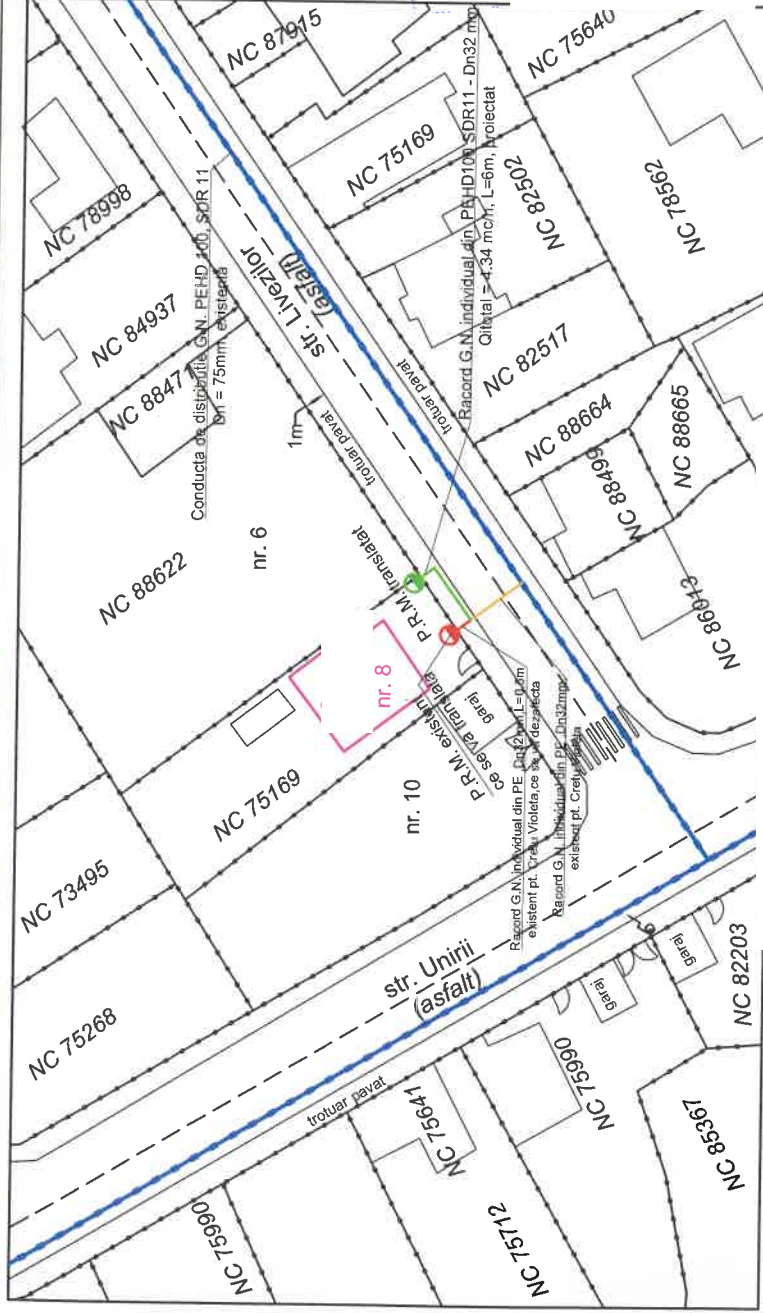

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 4 bar. Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 2 bar. Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

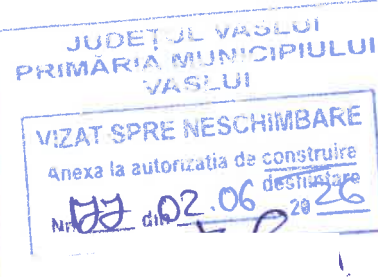

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. proiectat
are următoarele caracteristici: mat. PE Dn 32
Qtot.inst. 3,234 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor
N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cand. de distrib./racord/SRM/PRM g.n. se va realiza
în conducta/racordul g.n. presiune medie
existent, P.I.F. în anul 2007 / conform cfr.
concesiune / Reg.-racordare-nr. 10151002
Data 08.05.2026 Serv. ASD [Signature]

APROBAT
08. MAI. 2025

S.C. GAZ EST S.A.
aducătoare distribuție/racord/SRM/PRM g.n.
ectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
ul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat
pectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin
N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
sa se va executa pe răspunderea instalatorilor
ați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.
VIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN [Signature]

NUME: TUDUCIU ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,
data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070; 111180068,
data: 19.11.2023, Semnatura [Signature]

LEGENDA:

- FAM. CRETU VIOLETA, STR. LIVEZILOR, NR. 8,
MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PEHD Dn 75mm, EXISTENTA PE STR. LIVEZILOR
- RACORD G.N. DIN PEHD, Dn 32mm EXISTENT PT. FAM. CRETU VIOLETA
- RACORD G.N. DIN PEHD, Dn 32mm, L=0.5m EXISTENT, MONTAT SUBTERAN
CE SE VA DEZAFECTA
- RACORD G.N. DIN PEHD Dn 32mm, L=6m PROIECTAT PT. FAM. CRETU VIOLETA,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. LIVEZILOR
- POST DE REGLARE-MASURARE EXISTENT PT. FAM. CRETU VIOLETA,
CE SE VA TRANSALATA LA LIMITA DE PROPRIETATE ÎNTRU NR. 8 SI NR. 6

Proiectant:
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Executant:
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Nr.
Plansa:
G1

