


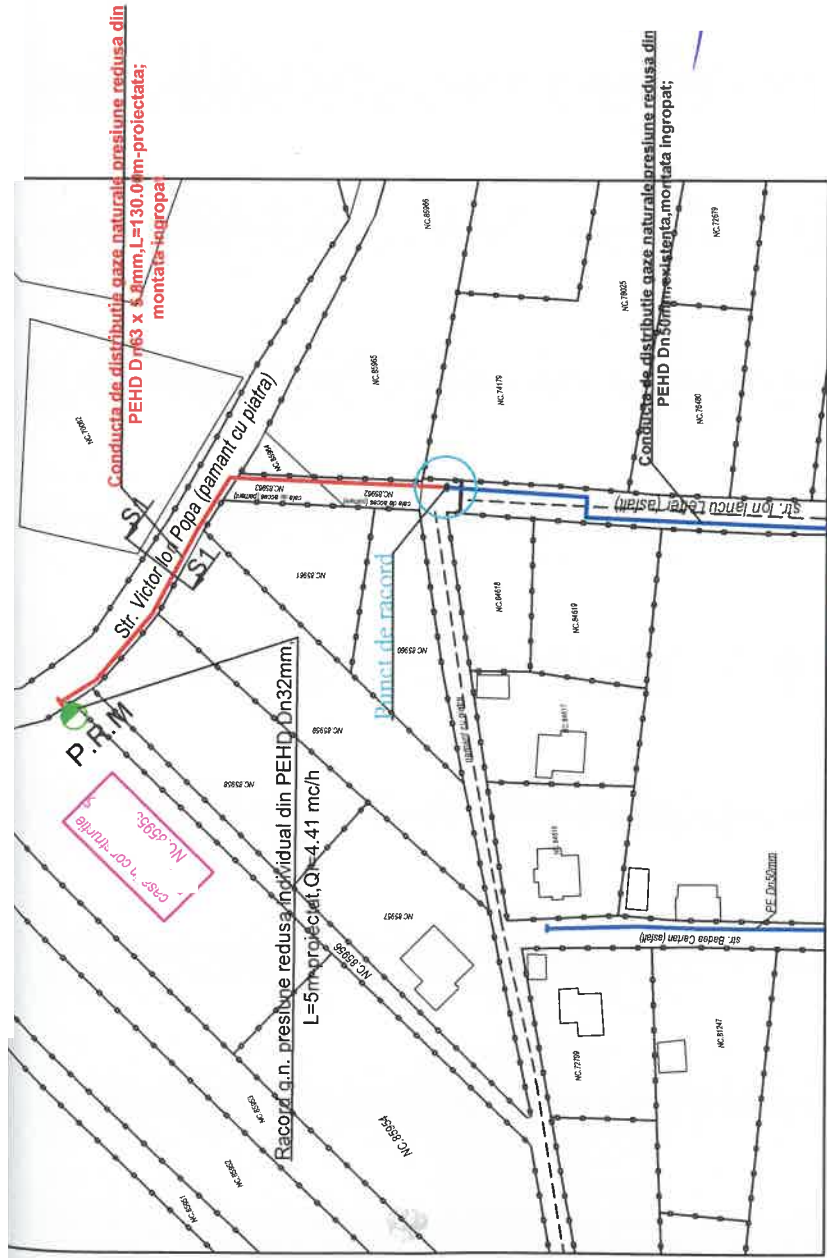

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VASLUI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la autorizatia de construire

Nr. 179 din 05.06.2026

Arhitect s.a.

LEGENDA

- STR. VICTOR ION POPA, NR. 5;
- LOC. MOARA GRECILOR, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI;
- P.R.M.
- Qmax = 25 mch P1=2.05 Bar; P2=0.025 Bar
- B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=5mm PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. VICTOR ION POPA.
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, L=130mm, PROIECTATA PE STR. VICTOR ION POPA
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø60mm, EXISTENTA PE STR. ION IANCU LEFTER

NOTE SAU ALTRE MARE:

- FUNDUL SANITULUI VA FI PENTRU DERIVELARI SI PERITI PENTRU ASPERITATI
- SI VOR EXECUTA FONDUL SI A STABILII CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE
- SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANICAT CU DESERTATA GRUA PT. A NU DETERMINA CILALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII
- NU VOR TRAVESSA CANALE CANINE SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE
- DE LA INCERPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARIILOR SE VA UTELEA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE
- LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTE CANALIILOR SAU CABLIILOR TRAVESSATI LA DISTANTA DE 200mm.
- LUCRARIILE DE MONTAJ PT. REțele DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE, DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE, PT. ASIGURAREA TREBUIELII COTELOR AMBRANATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CILABILATE
- INSTALATII SAU CONSTRUCTII APERENTE LUCRARIILOR DE POZAREA GENERALE

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Plansa:
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE -RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI STR.VICTOR ION POPA,LOC.MOARA GRECILOR, MUN.VASLUI,JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Plansa:	
Desenat:	%	PLAN DE SITUATIE	
Verificat:	2026	Faza:	80/2026 P.TH. + D.D.
			rev.1