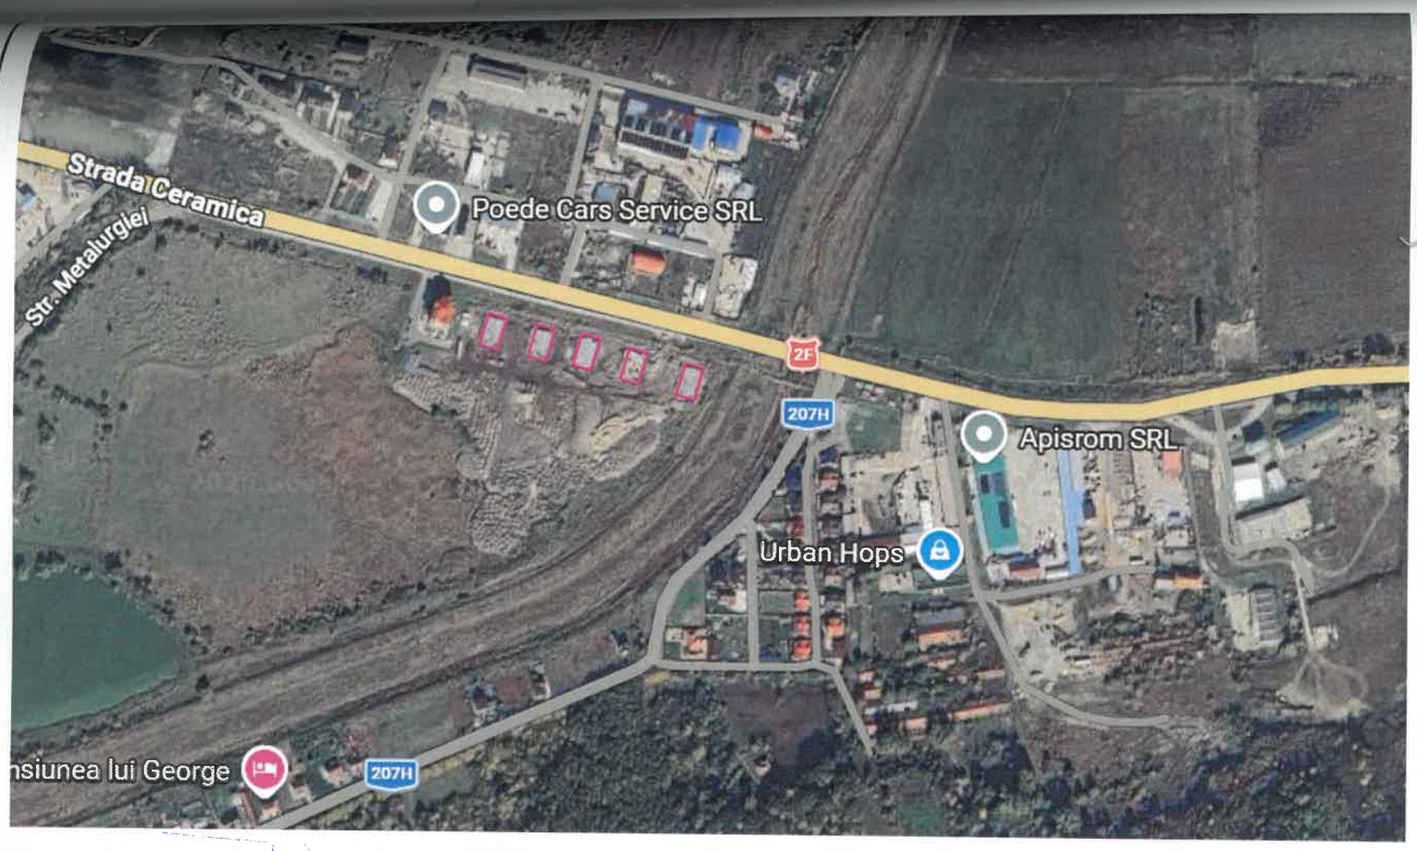

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. *AN*

LEGENDA:

OBIECTIVE STUDIATE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire

Proi	GazEst	Executant: GazEst	Denumire Proiect: EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE G.N. , RACORDURI G.N. INDIVIDUALE PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILELOR BLOC ANL1;BLOC ANL 2;BLOC ANL 3;BLOC ANL 4;BLOC ANL 5, STR.CERAMICA, MUN. VASLUI, JUD.VASLUI	Nr. Plansa: G0	
	: - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA			
Proiectat:	Ing.		Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Desenat:	Ing.		2026	Faza: 77/2026 P.TH. + D.D.	rev.1
Verificat:	Ing.				

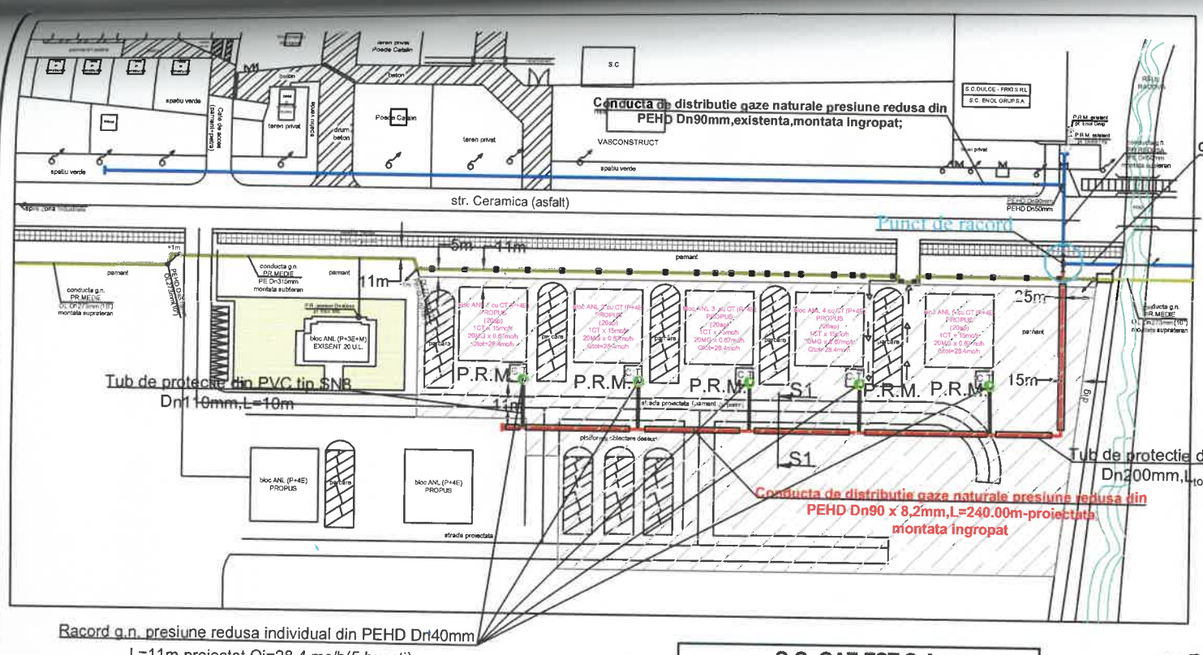

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Cond. de distrib./~~racord/SRM/PRM~~ g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 90
Qtot.inst. 142 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./~~racord/SRM/PRM~~ g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2007 conform ctr. concesiune / Reg. racordare nr. 10475/2022
Data 08.05.2026

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32,
Qtot.inst. 28,4 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
~~Cond. de distrib./racord/SRM/PRM~~ g.n. se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2007 conform ctr. concesiune / Reg. racordare nr. 10475/2022
Data 08.05.2026

S.C. GAZ EST S.A.
Conductă distribuție/racord/SRM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusa/medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.
AVIZ ÎNTRU RACORDARE LA SD
DIRECȚIUNE, ÎN EXPLOC
DIRECTOR GENERAL
APROBA
DIRECTOR GENERAL
ING.

APROBAT
08. MAI. 2026

LEGENDA

- OBIECTIVE STUDIATE,BLOC ANL1;ANL2;ANL3;ANL4;ANL5, STR. CERAMICA, MUN. VASLUI, JUD. VASLUI
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PEHD Dn90mm, L=240m PROIECTATA, CE SE VA MONTA SUBTERAN;
- RACORDURI G.N. PR. REDUSA DIN PEHD Dn40mm, L=11m PROIECTATE, CE SE VOR MONTA SUBTERAN (5BUC.)
- CONDU... REDUSA DIN PE Dn56mm, Dn90mm EXISTENTA PE STR. CERAMICA;
- CONDU... MEDIE DIN PEHD Dn315mm/OL 27,9mm(10") MONTATA SUBTERAN/SUPRATERAN;
- STALPI ... BETOR (2m x 0,5m), H=0,5m EXISTENTI -23buc;
- STALPI ... DIN BETON (2m x 0,5m), H=0,5m EXISTENTI -2buc;

NOTA SAPATURA SANT:

-FUNDUL SANTULUI VA ... ERI SI PIETRII FARA ASPERITATI.
PT. A NU DETERIORA C...
-PE FUNDUL SANTULUI ... IN SAT DE 10CM DE ISTOC
-DUPA INTRODUCEREA ... UPUT IN CANAL SE ACOPERA CU NISIP PE INCA 10CM.

CONDITII DE MONTAJ:

-INAINTE DE TRASARE SI INCEPEREA SAPATURILOR SE VA SOLICITA CONDUCATORUL DE GAZE NATURALE,SE VA SOLICITA PREZENTA IN TEREN A DELEGATIILOR DETINATORE DE UTILITATI SUBTERANE(DELGAZ GRID,TELEKOM,AQUAVAS);
-SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILI CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE;
-SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL,SI NUMAI AVIZAT CU DEOSEBITA ATENTIE,PT. A NU DETERIORA CELALALTE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE SI SUPRATERANE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORD.179/2018 CONDUCTELE DE GAZE NATURALE NU VOR TRAVERSA CANALE,CAMINE,SAU ALTE CONSTRUCTII SUBTERANE;
-DE LA INCEPEREA SAPATURILOR SI PANA LA TERMINAREA COMPLETA A LUCRARILOR SE VA UTILIZA SEMNALIZATOARE DE ZI SI DE NOAPTE. IAR UNDE ESTE CAZUL CIRCULATIA ESTE DIRIJATA DE O PERSOANA INSTRUITA IN ACEST SCOP;
-LA INTERSECTIA CU ALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII SUBTERANE,CONDUCTA DE GAZE NATURALE SE VA MONTA DEASUPRA CONDUCTEI CANALIZARII SAU CABLULUI TRAVERSAT,LA DISTANTA DE 200mm;
-LA SUBTRAVERSAREA DE STRAZI,ALEI CAROSABILE,PARCAIE SI IN CAZULUI SI CAZUL IN CARE DISTANTA MINIMA DE PROTECTIE NU POATE FI ASIGURATA,CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE;
-LUCRARILE DE MONTAJ PT. RETELELE DE DISTRIBUITE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA
PT. ADUCEREA TERENULUI LA COTELE AMENAJATE SI POZAREA IN TEREN A TUTUROR CELORLALTE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALE.

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.201200132; 101200140
data:03.01.2025,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938
data:20.12.2021,Semnatura

Proiectant: GazEst S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant: GazEst S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	
Proiectat:	Ing.	Denumire Proiect: EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE G.N. , RACORDURI G.N. INDIVIDUALE PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILELOR BLOC ANL1;BLOC ANL 2;BLOC ANL 3;BLOC ANL 4;BLOC ANL 5, STR.CERAMICA, MUN. VASLUI, JUD.VASLUI	Nr. Plansa: G1
Desenat:	Ing.		
Verificat:	Ing.	Scara: %	Denumire Plansa: PLAN DE SITUATIE
		2026	Faza: 77/2026 P.TH. + D.D. rev.1