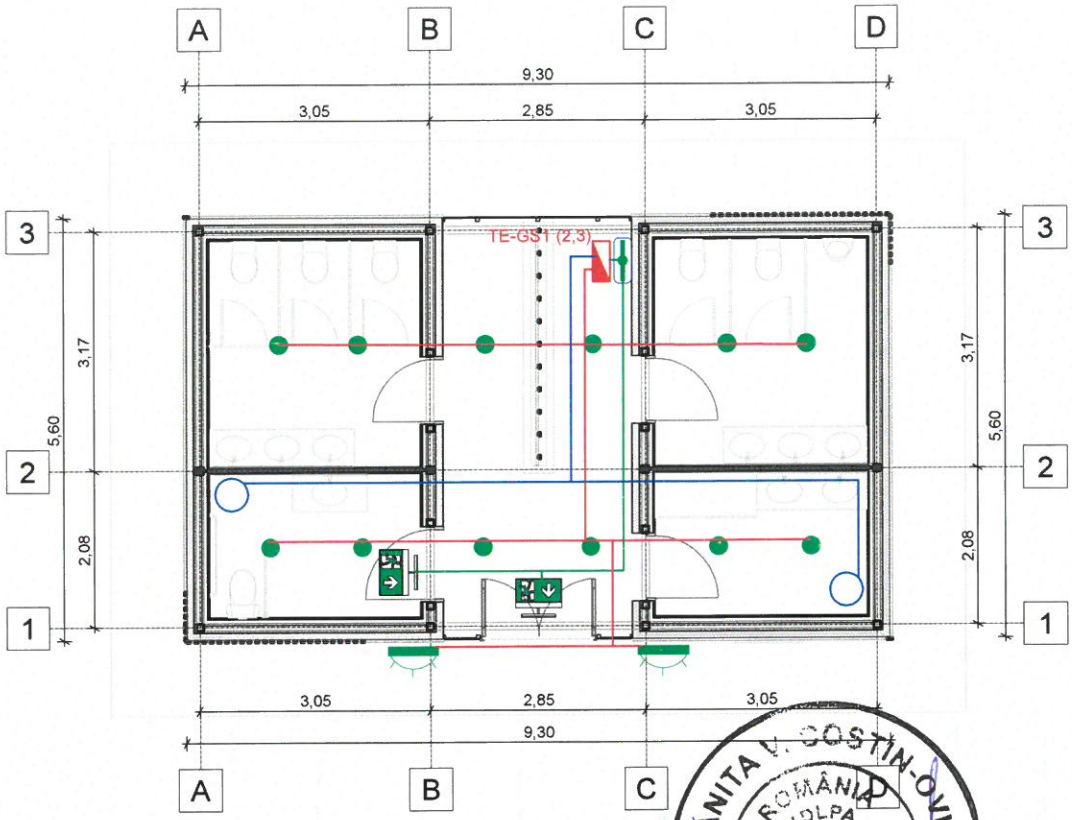


Legenda:

●	Corp de iluminat tip plafoniera, cu senzor de mișcare dual (IR+MW), cu sursa LED-18W, U=230 V a.c, 1350lm, montaj aparent pe tavan, IP44, indice Ra= min.80.
	Corp de iluminat pentru exterior tip aplica cu senzor crepuscular, cu sursa LED-12W, U=230 V a.c, montaj aparent pe perete, grad de protectie minim IP44.
	Corp de iluminat cu sursa LED 3W, echipat cu kit emergenta (invertor + acumulator pentru autonomie minim 2h) și buton test, pentru marcarea caii de evacuare, 230V c.a., montaj aparent, IP20;
○	Boyler electric 50 l/1500W, montat aparent pe perete, min. IP44
	Corp de iluminat cu sursa LED 10W, echipat cu kit emergenta (invertor + acumulator autonomie minim 3 h) și buton test, pt. intervenție, 230V/50 Hz c.a., mont. aparent, IP20
TE	Tablou electric, montat aparent pe perete, grad de protectie min. IP22.

Expert					**Cerinta**
Verificator				**Referat/ Expertiza**	**Nr./ Data**
Specificatie	**Nume, Prenume**	**Semnatura**		**Beneficiar:** UAT VASLUI	
PROIECTANT GENERAL S.C. PAUL CONSULTING SSM-SU S.R.L. Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J22/2569/2016 Cod fiscal: 36807495 Telefon: Col.(r) CIUBOTARIU-ANA PAUL - 0752 005 340 E-mail: ciubotariu.paul1967@gmail.com	**PROIECTANT DE SPECIALITATE** S.C. JARYLOR ART S.R.L. Telefon: Dragoș Pascu - 0799 153 799 E-mail: jarylor.art@gmail.com			**Amplasament:** Municipiul Vaslui, str. Maresal Constantin Prezan, nr. 23, NC 83294, judetul Vaslui	**Proiect nr:** 74/2024
				Denumire proiect: RECONVERSIE ZONA URBANA DEGRADATA A FOSTEI GARNIZOANE VASLUI IN SPATIU VERDE SI DE AGREMENT	**Faza:** S.F.
Șef proiect:	Arh. V. Mihalache Butnaru Marian Viorel		Scara 1:100		
Proiectat:	Ing. Ciolacu Georgel			**Titlu plansa:** GRUP SANITAR PLAN INSTALATII ELECTRICE	**Plansa:** IE 03
Desenat:	Ing. Ciolacu Georgel		Data: 2024		